


УТВЪРЖАВАМ:

Директор на Териториална
„Държавен резерв“ гр. Бургас

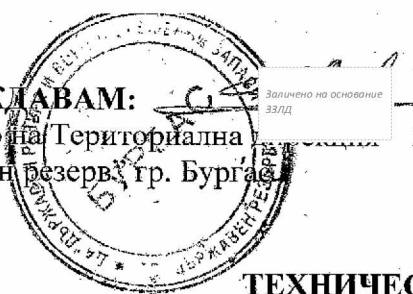

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ: Възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарен парк Петролна база гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, както и извършване на годишна техническа профилактика и ремонта на противопожарни хидранти, шлангове и струйници на същата ”

ОБЕКТ: Петролна база – гр. Сливен към ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. София чрез ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, ЕИК: 8319136610021, представлявана от Виолета Георгиева – Директор на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Бургас

А. Условия за изпълнение на поръчката

Услугата предмет на поръчката е извършване на услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарния парк на Петролна база – гр. Сливен както и годишна техническа профилактика и ремонт на противопожарни хидранти, шлангове и струйници на същата.

Б. Характеристики и изисквания за изпълнение на обществената поръчка.

На абонаментен сервиз и техническо обслужване подлежат:

- Взривозащитен ръчен известител – 22 бр.;
- Взривозащитена сирена – 10 бр.;
- Взривозащитен светлинен сигнализатор – 6 бр.;

- UPS GTEC.ZP 120LCD 1000VA – 1 бр.;
- Софтуер WINMAG – 1 бр.;
- Транспондер Esser 4 вх. 2 изх – 140 бр.;
- Транспортер Esser 12 изходни релета – 9 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с два ринга essernet модул – 4 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с три ринга essernet модул – 1 бр.;
- Пожароизвестителен панел Esser IQ8Control M с един ринг и принтер – 1 бр.;
- Акумулатор 12VDC/12Ah – 6 бр.; - Изолатор на транспондер – 64 бр.;
- Кутия за транспондер за DIN монтаж – 62 бр.;
- EX Барьера без кутия – 45 бр.;
- Isolap and assembly block for safety barrier за DIN монтаж – 45 бр.;
- Control module – 15 бр.; - UPS 2000VA – 7 бр.;
- Сериен essernet интерфейс – 1 бр.;
- Мълниезащита за essernet и esserbus – 8 бр.;
- Захранване 24 VDC 35W – 19 бр.;
- Захранване 24 VDC 150W – 4 бр.;
- Захранване 24 VDC 24W – 1 бр.;
- GSM гласов дайджър за получаване на аларми при задействане на системата – 1 бр.
- Walve control – 47 бр.;
- Power Distributor – 42 бр.;
- Захранване DRP-240-24 – 14 бр.;
- Flame Detector Draeger FD10 – 94 бр.;
- Serian interface – 1 бр.; - Компютърна конфигурация – 1 бр.;
- Задвижки – 76 бр.;
- Дренчерни глави – 700 бр.;
- Кабелно трасе – 15 273,4 м.
- Пожарна лампа – 3 бр.;
- Пожарен бутон – 3 бр.;

На годишна техническа профилактика и ремонт подлежат:

- Пожарни хидранти – 68 бр.
- Пожарни кранове – 20 бр.
- Пожарни хидранти сградни – 5 бр.

В. Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Дейностите по абонаментната и годишна поддръжка да се изпълняват в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България и при спазване на изискванията на Възложителя.

2. Да се извършва ежемесечно, абонаментно и годишно, сервизно обслужване на монтираната в петролната база пожароизвестителна система.

Максималната продължителност между отделните профилактиките трябва да бъде както следва:

- Ежемесечна профилактика на пожароизвестителната система;
- Ежеседмична профилактика на пожарогасителната система;
- Ежемесечна профилактика на охладителната система;
- Ежегодна профилактика и ремонт на противопожарни хидранти, шлангове и струйници на същата.”
- Всички елементи на обединената система трябва да са проверени най-малко един път в годината;

3. Да се извършва пълния обем дейности регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти, и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и контрола върху тях и европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004.

4. Да се изготви график за извършените дейности, който да се съгласува с Възложителя.

5. За всяка извършена профилактика да се съставят протоколи, които да се подписват двустранно. Извършената работа по съответната инсталация да се документира в дневника на съответната системата. При установяване на неизправност да се представи констативен протокол в Петролна база Сливен, както и копие на протокола в ТД ДР Бургас.

6. Да се спазват действащите нормативи и изискванията на европейската техническа спецификация CEN/TS 54-14:2004, а така също и да се явяват при повикване за ремонт до 48 (четиридесет и осем) часа, от момента на постъпване на сигнал за това.

7. Да са оборудвани с необходимите технически средства за изпълнение на услугата.

8. След констатиране на повреда да се представя протокол за констатираната неизправност и оферта за ремонт. Извършената работа по съответната инсталация да се документира в дневника на съответната система.

9. При одобрение от страна на Възложителя съответната оферта за ремонт при констатирана повреда, същата следва да бъде отстранена до 10 (десет) дни, от момента на постъпване на сигнал за това.

10. В случаите, когато се налага ремонт и/или подмяна на части, участникът избран за изпълнител се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта със съответните количества и цени. Вложените части, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Гаранционните срокове на доставените и вложени резервни части, следва да бъдат не по-малки от гаранционните срокове дадени от производителите им. При извършване на ремонтни дейности, Възложителят заплаща само стойността на резервните части, след одобрение на предложените от изпълнителя цени. Гаранционният срок на извършения ремонт трябва да е не по-малък от 12 месеца.

11. Да се инструктират лицата работещи с пожароизвестителни инсталации, дежурния персонал и отговорни длъжностни лица в обектите, за поддържане на компетентна техническа експлоатация и за подsigуряване на пожарна безопасност в обекта.

12. Избраният за изпълнител на поръчката представя списък на лицата, които ще извършват съответните дейности, включващи техните три имена, ЕГН и заемана длъжност, като за всяко лице се представят и следните документи:

- свидетелство за съдимост
- удостоверение от окръжна следствена служба за липса на заведени досъдебни производства
- удостоверение от психо диспансер, че лицето не се води на отчет

Документацията се изисква във връзка с изискванията на Инструкция Из-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегически зони на стратегическите обекти в зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности от значение за националната сигурност.

13. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **12 (двадесет) месеца** от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.